Domekt CF 500 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	650
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	181
Atskaitos srautas, m^3/s	0,13
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,22
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	89
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/3,1
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	10
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	167
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	56
Garso galia, L_{WA}, dBA	45
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	33
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	473×242×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	1045×292×1400
Priežiūros erdvė, mm	560
Masė, kg	93









Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

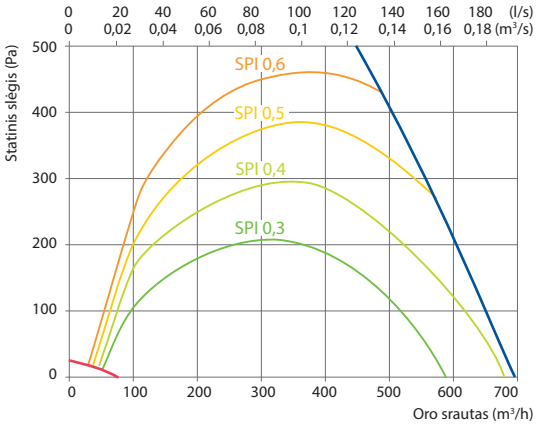

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	ASTS-200-600-M
	SUP/EHA	ASTS-200-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-200
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-200
Freoninis aušintuvas		DCF-0,5-3
Šalčio mašina		MOU-12HFN8a+ KA8142

Montavimo padėtys



Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	17,4*	18,2*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaičiavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

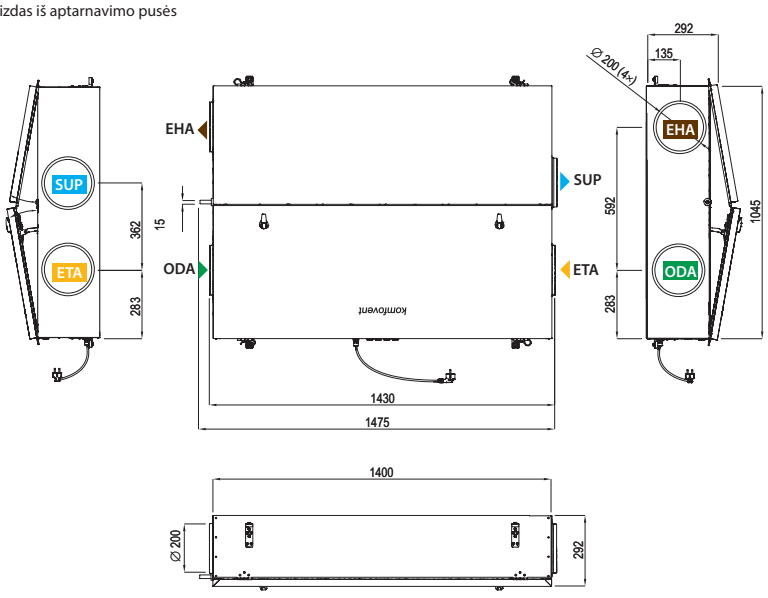

Kairinis (L1)

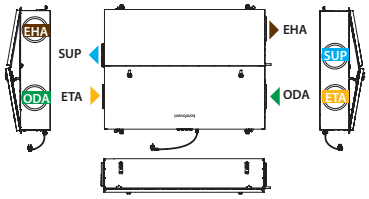

ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.