
komfovent

# Domekt R 700 V C6M

| | |
|---|---|
| Maksimalus įrenginio našumas, $m^3/h$ | 738 |
| Maksimalus įrenginio našumas, l/s | 205 |
| Atskaitos srautas, $m^3/s$ | 0,140 |
| Atskaitos slėgio skirtumas, Pa | 50 |
| SPI, $W/(m^3/h)$ | 0,26 |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, % | 84 |
| Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C | 2/11,6 |
| Maitinimas, V | 1~230 |
| Maksimalus srovės stiprumas HE, A | 11,6 |
| Maitinimo kabelio skerspjūvis, $mm^2$ | 3×1,5 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W | 178 |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W | 76 |
| Garso galia, $L_{WA}$, dBA | 44 |
| Garso slėgis, $L_{PA}$, dBA, (3 m) | 33 |
| Oro filtrų matmenys B×H×L, mm | 540×260×46 |
| Tiekimo filtro klasė | ePM1 60 (F7) |
| Šalinamo filtro klasė | ePM10 50 (M5) |
| Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm | 637×950×1070 |
| Priežiūros erdvė, mm | 1070 |
| Masė, kg | 110 |













## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

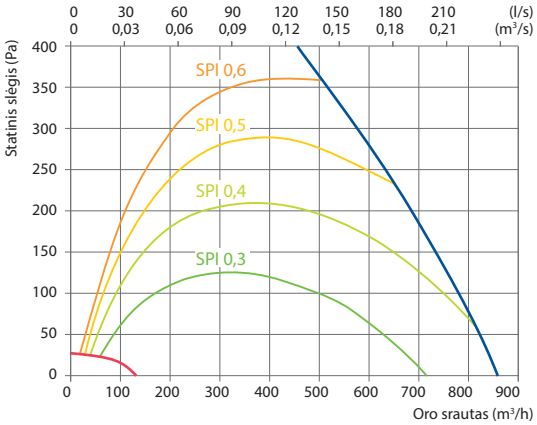


## Priedai


| | | |
|---|---|---|
| Uždarymo sklendė | | AGUJ-M-250+TF230/CM230 |
| Triukšmo slopintuvas | ODA/ETA | ASTS-250-600-M |
| | SUP/EHA | ASTS-250-900-M |
| Vandeninis šildytuvas | | DH-250 |
| Aprišimo mazgas | | PPU-HW-3R-15-0,63-W2 |
| 2-eigis vožtuvas (šildytuvui) | | VVP47.10-0,63+SSF161.05HF |
| Vandeninis aušintuvas | | DCW-0,7-5 |
| 2-eigis vožtuvas (aušintuvui) | | VVP47.15-2,5+SSF161.05HF |
| Paėmimo/išmetimo grotelės | | LD-250 |
| Vand. šildytuvas-aušintuvas | | DHCW-250 |
| Freoninis aušintuvas | | DCF-0,7-5 |
| Šalčio mašina | | MOU-18HFN8a+ KA8142 |

## Šiluminis naudingumas


| | Žiema | | | | | Vasara | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauke, °C | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Po šilumogrąžio, °C | 14,7 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 22,5 | 23,3 | 24,1 |

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

**Dešininis (R1)**

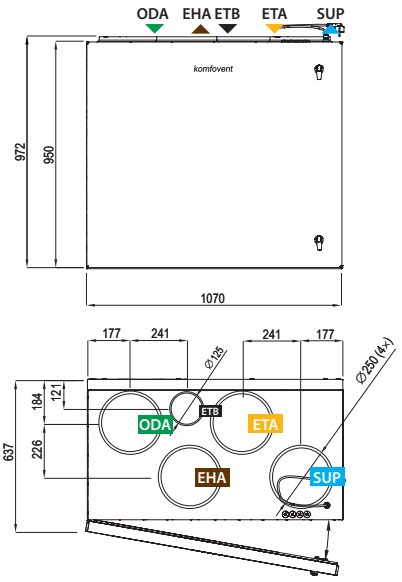


**Kairinis (L1)**




**ODA** – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras **ETB** – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.